


L1,2,3, 400/230V, AC, 50Hz, TN-S

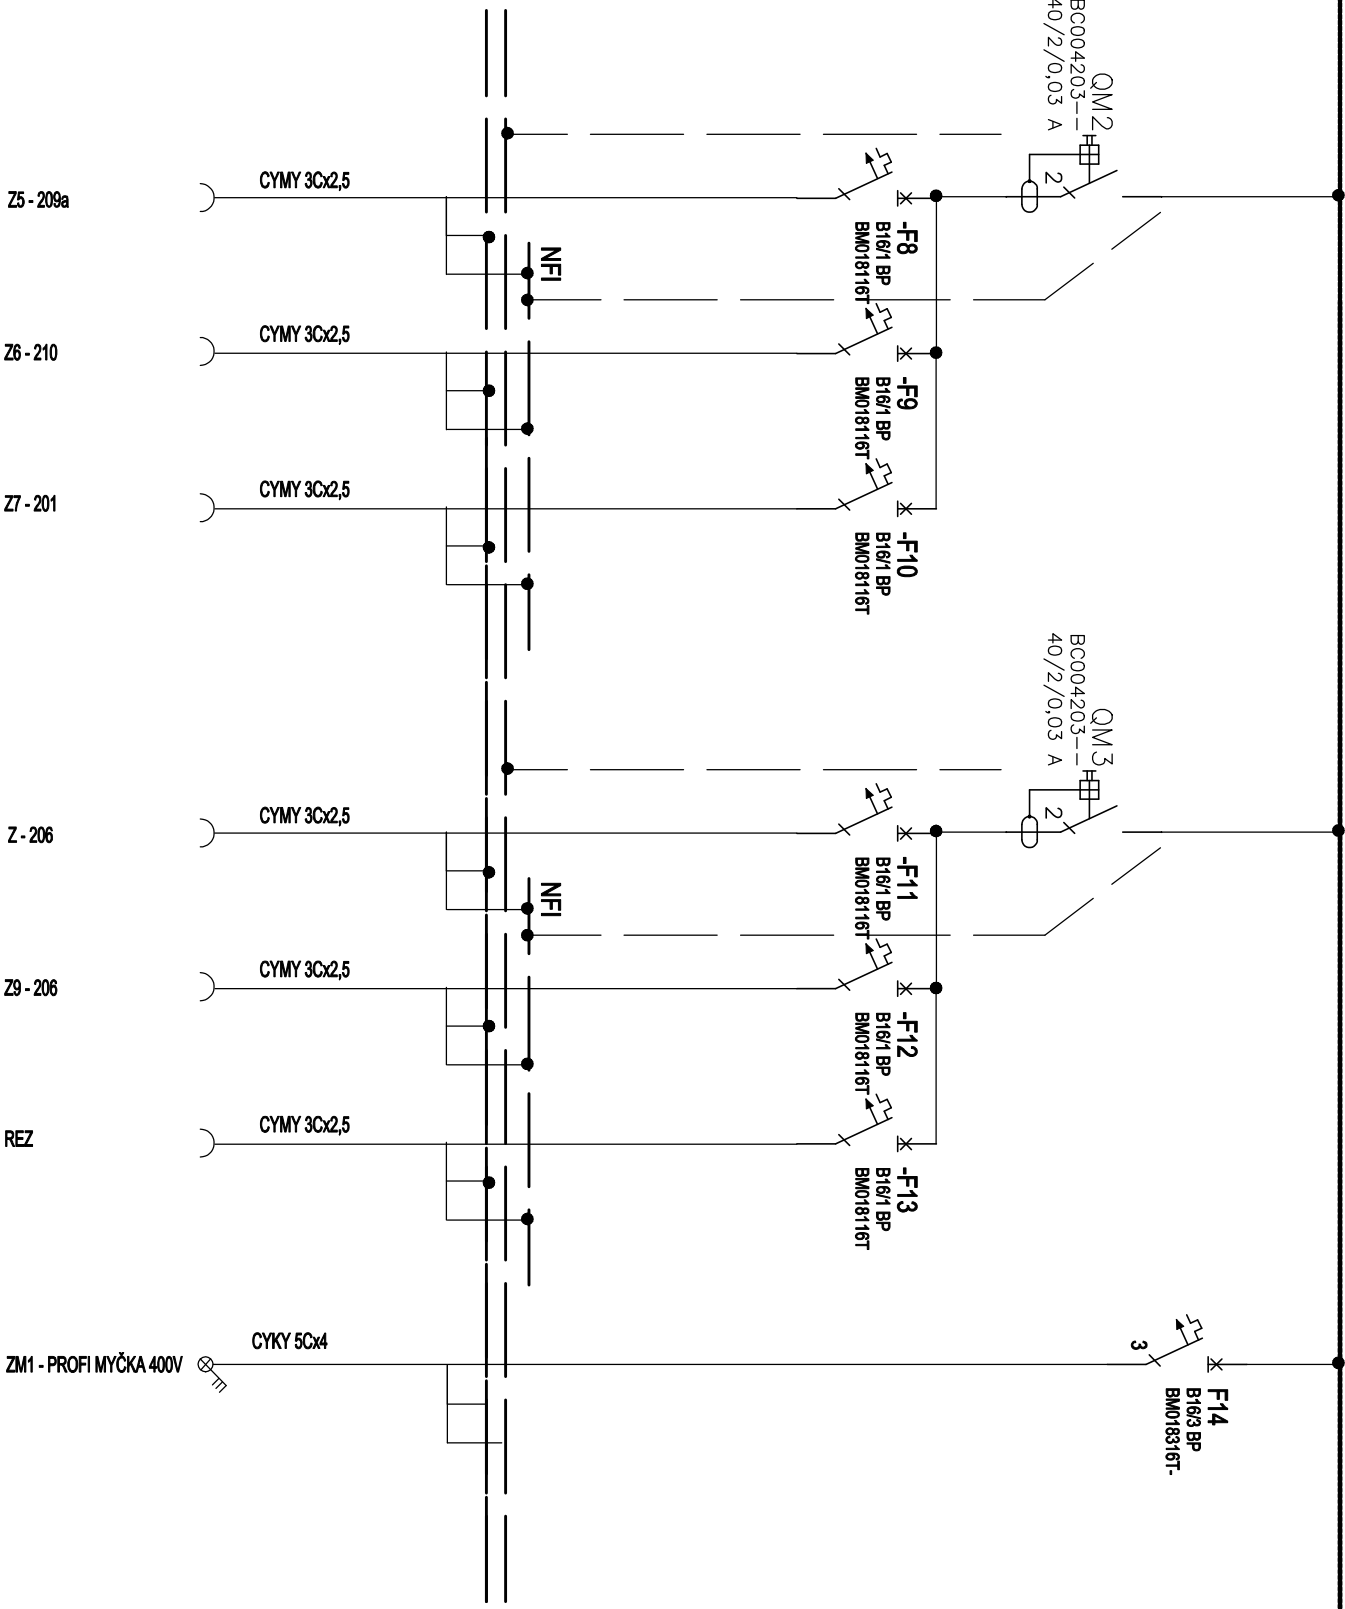

Datum	09/2011	Zadavatel	Výnos	
Stupeň	DSP+DVZS	Projektant	Rozvaděč RP4	
Měřítka		Zpracoval	Obvodové schéma	
Oprava		Formát		
		Jiří Latka		
		Hradecká 40		
		74601 OPAVA		
Měnový účel:			Zlepšení podmínek následně	
			rehab. péče pro mobilní pacienty	
Investor:			RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná	
Objekt č.:			Elektroinstalace	
			Zakázka	Průběh
			885-1	504
			Ušet	2
			Celkem	2