


PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV

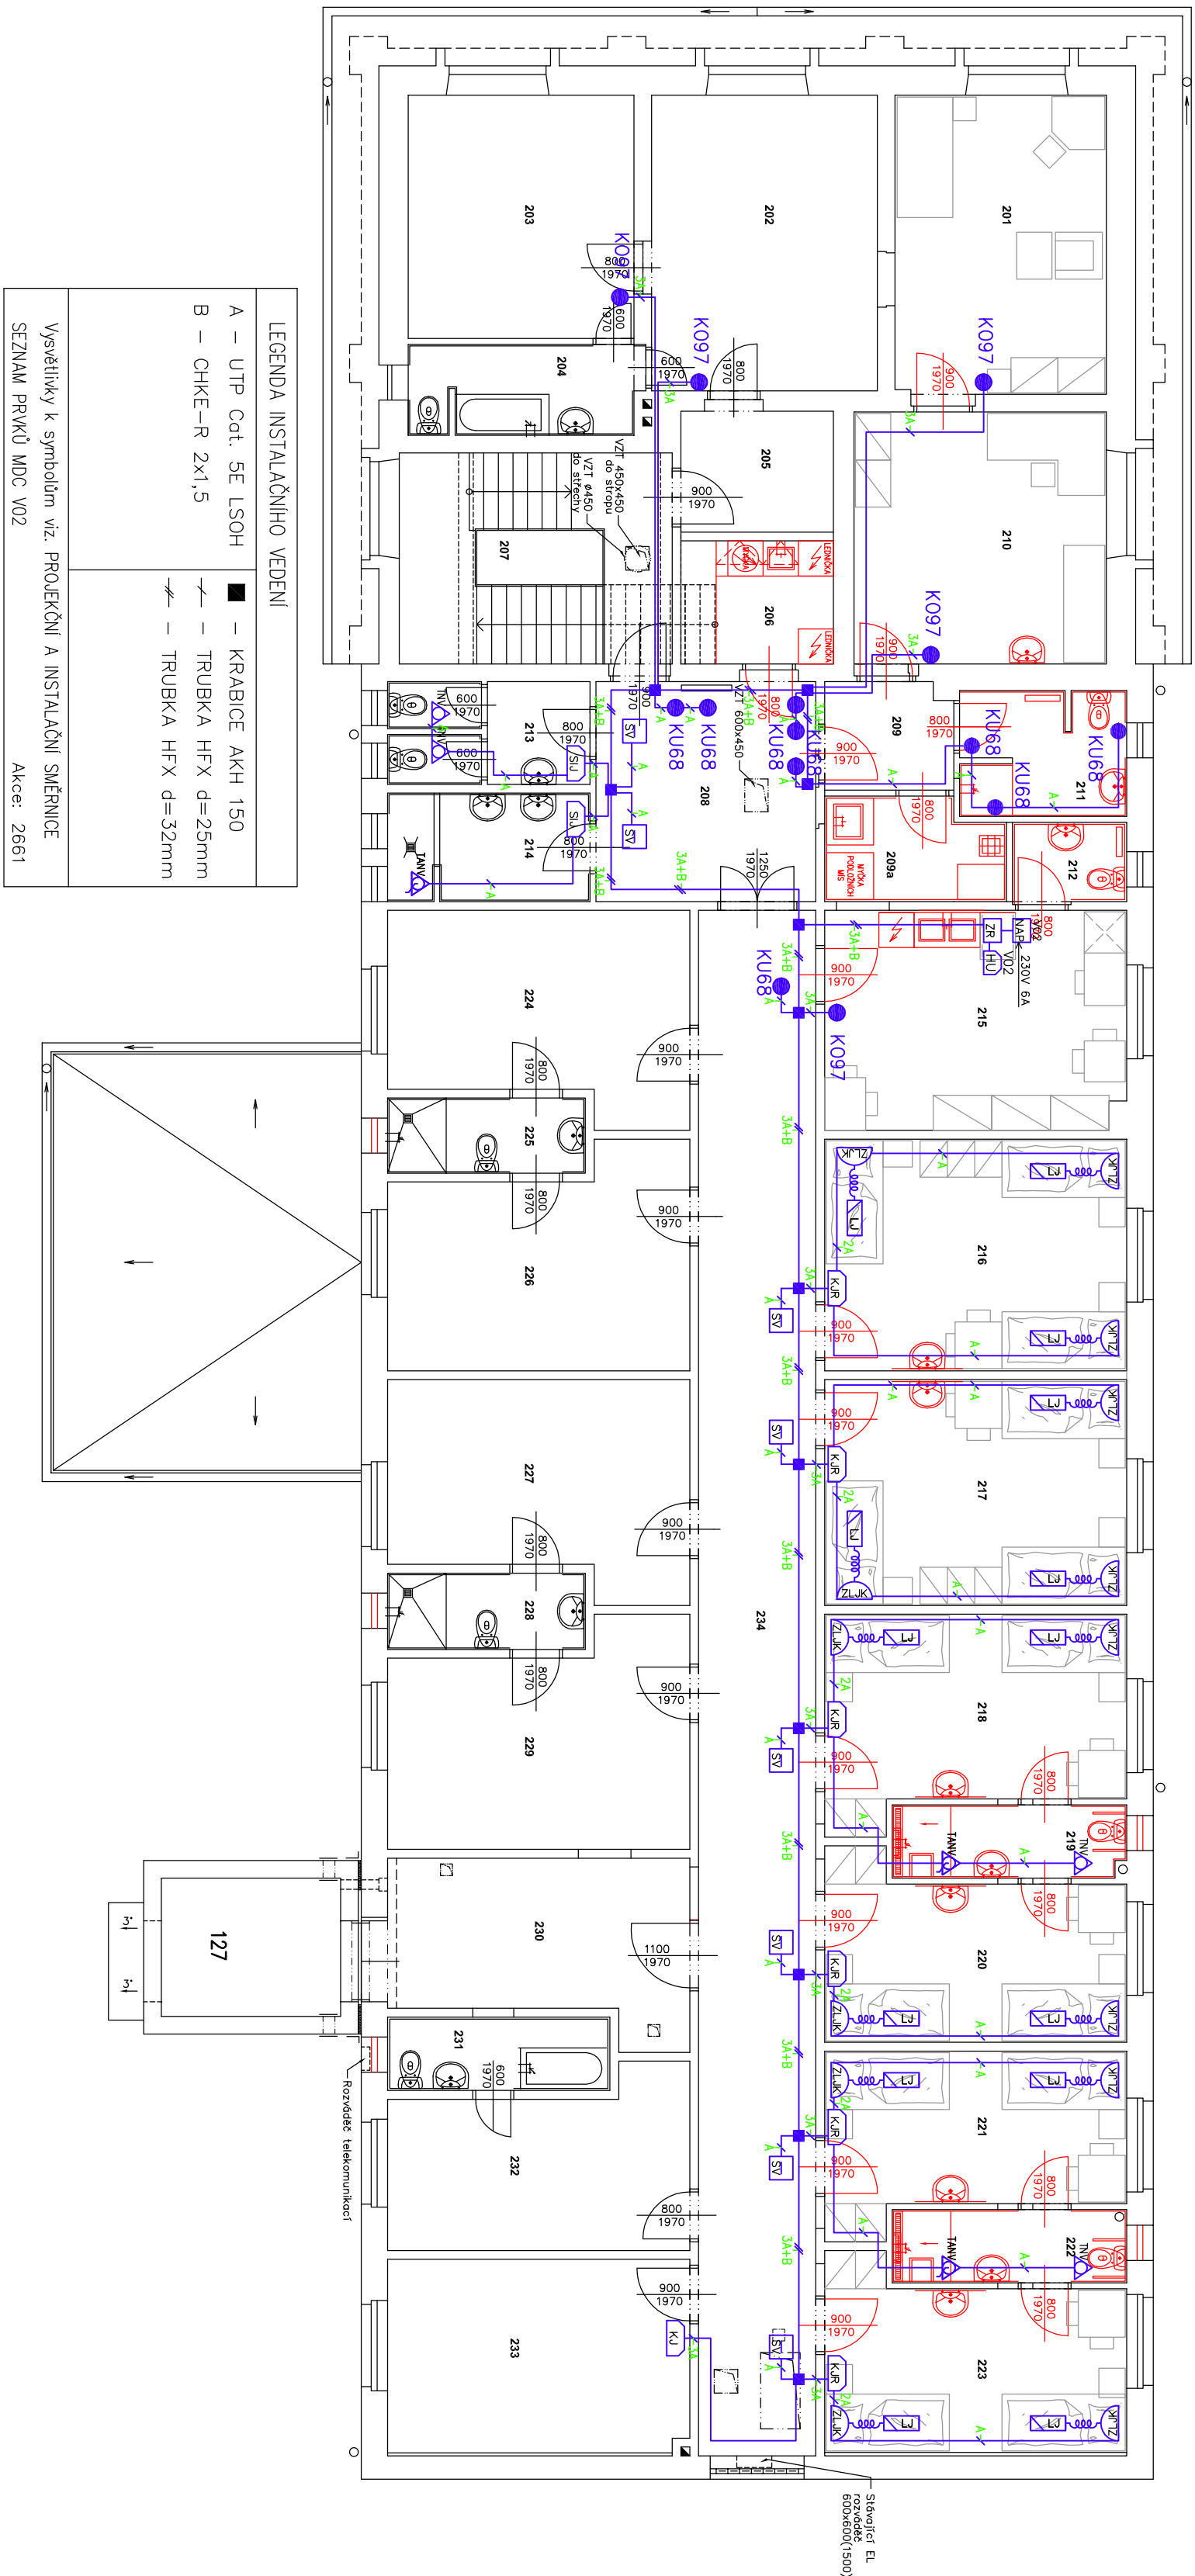

| LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ                                 |                       |
|---|-----------------------|
| A – UTP Cat. 5E LSOH  | ■ – KRABICE AKH 150   |
| B – CHKE-R 2x1,5  | — — TRUBKA HFX d=25mm |
|   | — — TRUBKA HFX d=32mm |
| Vysvětlivky k symbolům viz: PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ SMĚRNICE |                       |
| SEZNAM PRVKŮ MDC V02  |                       |
| Akce: 2661  |                       |


LEGENDA MÍSTNOSTI

| Čís. | ÚČEL MÍSTNOSTI       | Plocha |
|------|----------------------|--------|
| 201  | INSPEKČNÍ POKOJ      | 18,34  |
| 202  | POKOU                | 19,68  |
| 203  | POKOU                | 15,98  |
| 204  | KOUPELNA – WC        | 6,05   |
| 205  | PŘEDSÍN              | 5,35   |
| 206  | KUCHYNKA             | 5,46   |
| 207  | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR  | 16,95  |
| 208  | CHODBA               | 14,12  |
| 209  | CHODBA               | 3,96   |
| 209a | OKLADOVÁ MÍSTNOST    | 5,18   |
| 210  | PRACOVNÁ LEKÁŘE      | 18,49  |
| 211  | KOUPELNA + WC LEKÁŘU | 5,97   |
| 212  | WC SESTRY            | 2,68   |
| 213  | WC                   | 5,82   |
| 214  | SPRCHA               | 6,32   |
| 215  | OŠETŘOVNA            | 19,16  |
| 216  | POKOU                | 20,34  |
| 217  | POKOU                | 19,83  |

| Čís. | ÚČEL MÍSTNOSTI         | Plocha |
|------|------------------------|--------|
| 218  | POKOU                  | 16,91  |
| 219  | KOUPELNA + WC PACIENTŮ | 4,94   |
| 220  | POKOU                  | 14,59  |
| 221  | POKOU                  | 14,07  |
| 222  | KOUPELNA + WC PACIENTŮ | 5,00   |
| 223  | POKOU                  | 15,05  |
| 224  | POKOU                  | 16,85  |
| 225  | KOUPELNA – WC          | 4,31   |
| 226  | POKOU                  | 17,77  |
| 227  | POKOU                  | 17,36  |
| 228  | KOUPELNA – WC          | 4,38   |
| 229  | POKOU                  | 16,93  |
| 230  | PŘEDSÍN                | 14,30  |
| 231  | KOUPELNA – WC          | 4,74   |
| 232  | POKOU                  | 14,18  |
| 233  | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST   | 17,00  |
| 234  | CHODBA                 | 52,70  |

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

±0,000 = (PODLAHA 1.NP STAVAJÍCÍ BUDOVY)



| PROJEKTANT  | VYPRACOVAL    | KONTROLA                              | SEZNÁM PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ SMĚRNOSTI |
|---|---------------|---------------------------------------|---|
| A. BAŘDURA  | ING. J. VOCHA | A. BAŘDURA                            | SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM           |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ   |               | MÍSTO: KOMEŤSKÉHO 14, CHUDĚHLÁ, 74724 | OPRAVA                                  |
| INVESTOR: RU Hrubýně, pracoviště Chuděhlá, Komenského 14, 74724, Chuděhlá |               | ČÍSLO ARCHIVNÍ                        | SPS-921-1                               |
| RŮ HRABŇNĚ, PRACOVNÍŠTĚ CHUDĚHLÁ – ZLEPŠENÍ PODMINEK                      |               | Druh PROJEKTU                         | SPS                                     |
| NÁSLEDNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE PRO IMOBILNÍ PACIENTY                         |               | ČÍSLO ZKAZKY                          | SPS-921-1                               |
| PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV  |               | ČÍSLO VÝKRESU                         | 9/2013                                  |
|   |               | MĚŘÍTKO:                              | ČÍSLO VÝKRESU                           |
|   |               | 1:100                                 | D1.4-H01                                |